




# Schéma de raccordement pour la réalisation d'une commande d'éclairage à partir de la sortie LUCY.

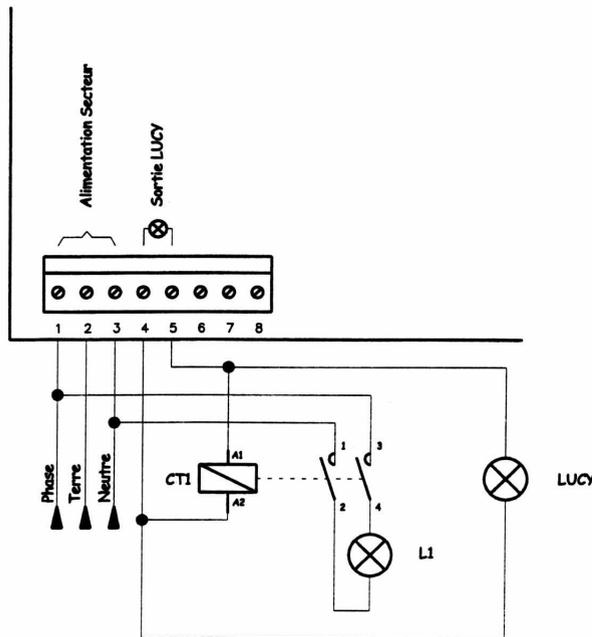

**NOTA:**  
 Utiliser un contacteur avec une bobine ayant une tension de commande appropriée à la tension de sortie LUCY ( 230Vac ou 24Vcc ).  
 Le contacteur CT1 peut être éventuellement remplacé par une minuterie (extinction retardée de la lumière).

**LEGENDE:**  
 CT1 : Contacteur 2 pôles 20A  
 L1 : Lampe

Référence	Quantité	Titre/Nom, dénomination, matériel, dimensions, etc.			No. d'article/Référence	
Dessiné par LE DOARE Bruno	Vérifié par	Approuvé par - date	Nom de fichier	Date 15/01/03	Echelle 1:1	
NICE France			Eclairage de Zone			
				001	Edition 1	Feuille No. 1/1